


**Общество с ограниченной ответственностью "Прикамская
гипсовая компания" (ООО "ПГК")**

Россия, Пермский край, 614033, город Пермь, улица Василия Васильева, дом 1

Утвердил

Начальник отдела испытания и контроля качества

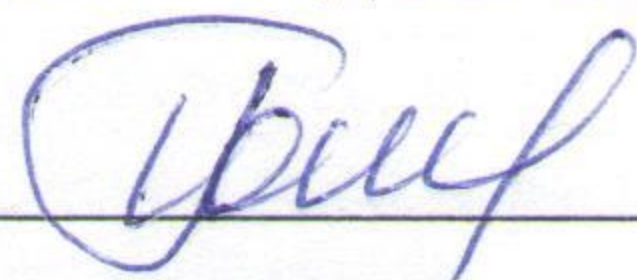

Комарницкая Ю.А.

Протокол испытаний № 24 от 10.11.2025 года

Объект испытаний:	Смеси сухие строительные напольные на цементном вяжущем: «Стяжка для пола» (Смесь сухая напольная выравнивающая нормальноотвердевающая Рк1, Вtb3,2, В12,5, F50. Торговая марка «Гипсополимер»
Изготовитель:	Общество с ограниченной ответственностью "Прикамская гипсовая компания" (ООО "ПГК"). ОГРН: 1025900912707, ИНН: 5904039360, место нахождения, адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности: Россия, Пермский край, 614033, город Пермь, улица Василия Васильева, дом 1
Дата начала испытаний:	03.10.2025
Дата окончания испытаний:	10.11.2025

Перепечатка протокола без разрешения лаборатории не допускается.

Воспроизведение данного протокола об испытании разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование характеристики	Наименование НД на метод испытаний	Значение характеристики по НД	Значение характеристики при испытаниях
1	2	3	4
Влажность сухой смеси, не более, %	ГОСТ 31358-2019	0,5	0,3
Полный остаток на контрольном сите, %		не допускается	Не обнаружено
Насыпная плотность, кг/м ³		не менее 1300	1560
Подвижность по расплыву кольца, см		10-12	Соответствует
Марка по подвижности		Рк1	
Время начала схватывания, мин		не менее 240	250
Предел прочности на растяжение при изгибе, не менее, МПа		2,5	4,2
Предел прочности при сжатии, не менее, МПа		15	18,6
Деформация усадки/расширения, мм/м		Усадка не более 1,5, расширение не более 0,5	1,34 0,45
Класс по прочности на сжатие		не ниже В12,5	В12,5
Класс по прочности на растяжение при изгибе		не ниже В _{тб} 2,4	В _{тб} 3,2
Прочность сцепления с бетонным основанием, не менее, МПа		0,3	0,5
Морозостойкость		не ниже F25	F50

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ И ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

№	Наименование оборудования	Тип, модель	Зав. №
1	Секундомер электронный	ИНТЕГРАЛ С-01	454568
2	Штангенциркуль	ШЦ-1-150	306818
3	Машина испытательная	E160N	E160N/AB/0003
4	Весы лабораторные	AR 5120	1122093361
5	Весы электронные лабораторные	CUW 6200 HV	D160910144
6	Сушильный шкаф	LOIP LF	1970
7	Прибор для определения подвижности растворной смеси	-	-
8	Линейка металлическая 300 мм	-	2021824
9	Кольцо	OVC	18
10	Измеритель адгезии	ОНИКС-АП	257
11	Сито лабораторное	Размер ячеек 1,25 мм	17015685
12	Прибор комбинированный	Testo 608-H1	45196816

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

Температура воздуха, °С	20±2
Относительная влажность воздуха, %	60±10
Атмосферное давление, мм рт.ст.	750